



Statens vegvesen

Norconsult AS – Mo i Rana
Halvor Heyerdahls vei nr. 4
8626 MO I RANA

Tuva Cathrine Elisabeth Daae

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/telefon:
Sesselja Jonsdottir / 91127144

Vår referanse:
18/10667-2

Deres referanse:
5164583

Vår dato:
15.02.2018

Uttalelse – varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Slipen industriområde i Sandnessjøen, Alstahaug kommune

Vi viser til brev, datert 15. januar 2018.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I denne saken uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar.

Saksopplysninger

Planområdet ligger sentralt i Sandnessjøen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig byutviklingsområde og havn.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny innebygd tørrdokk.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal legges til grunn for all planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.

Vår vurdering av saken og konklusjon

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale konsekvenser som følge av tiltaket.

På nåværende tidspunkt har vi ingen innspill eller merknader til planarbeidet, men vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre planprosessen.

Plan- og forvaltning, vegavdeling Nordland
Med hilsen

Ivar Heggli
Fagkoordinator

Sesselja Jonsdottir
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 SANDNESSJØEN

From: Firmapost

Sent: 27. februar 2018 08:31

To: Nilsen Sten-Ole <Sten-Ole.Nilsen@norconsult.com>

Subject: FW: 201702535-3 - NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Privat reguleringsplan - Slipen industriområde - Sandnessjøen - Alstahaug kommune

Hie,

Kan du hjelpe med hvem som skal ha denne?

Denne mailen er kommet til Norconsults firmapost.

Dersom du ikke er rette mottaker vennligst videresend til rett person eller returnerer den til firmapost@norconsult.com snarest.

Mvh Resepsjonen

From: Winther Åse Sofie [<mailto:awi@nve.no>]

Sent: 26. februar 2018 15:13

To: Firmapost <firmapost@norconsult.com>

Subject: 201702535-3 - NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Privat reguleringsplan - Slipen industriområde - Sandnessjøen - Alstahaug kommune

NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for Slipen industriområde – Sandnessjøen, Alstadhaug kommune

Vi viser til varsel om oppstart mottatt 17.02.2018

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag- og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at

reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

- [NVEs karttjenester](#) viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
- [NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging](#) beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
- [NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar](#) beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
- [NVEs sjekkliste for reguleringsplan](#) er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
- Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.


Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no.

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av [brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen](#).

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.

NVE region Midt-Norge
Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM
Tlf: 09575
E-post: nve@nve.no

NVE Region Midt har flyttet. Fra 01.10.2017 finner du oss i Abels gate 9, 7030 Trondheim.

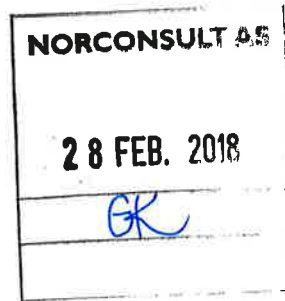

Sigrun Hansine Mentzoni

Kirkeveien 16

8800 SANDNESSJØEN

23.02.18

Nordconsult A/S

Postboks 237

8601 MO I RANA

Viser til varslingsbrev 5164586 15.01.18, vedr varsel om igangsetting av arbeid med privar reguleringsplan på Slipen Industriområde, Sandnessjøen.

Slipen Industriområde kommer nå veldig nært min eiendom i Kirkeveien 16. Man ser at denne nye planen medfører at jeg mister helt det som er igjen av utsikt hos meg. Dette vil også fører til en til dels stor forringelse av verdien på min bolig.

Med Vennlig Hilsen

Sigrun H. Mentzoni

A handwritten signature in blue ink that reads 'Sigrun H. Mentzoni'. The signature is written in a cursive style.

Norconsult AS
Postboks 237
8601 MO I RANA

Saksb.: Sten D. Bruaas
e-post: fmnosbr@fylkesmannen.no
Tlf: 75 53 15 53
Vår ref: 2018/460
Deres ref:
Vår dato: 16.02.2018
Deres dato:
Arkivkode: 421.4

Innspill til varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan på Slipen industriområde, Sandnessjøen. Alstahaug kommune

Vi viser til brev av 15. januar 2018 med varsel om igangsetting av arbeid med privat reguleringsplan på Slipen industriområde, Sandnessjøen.

Bakgrunn

Det fremgår av meldingen at industriområdet er i Kommuneplanens arealdel 2016-2022 avsatt til framtidigbyutviklingsområde og sjøarealene er regulert til havn. Reguleringsplan for Slipen og Havnegata 21-23, samt Reguleringsplan for del av Slipen Eiendom er gjeldende for landområdet. Gjeldende formål i reguleringsplan er industri, herberge og bevertningssted, bolig, kjøreveg og parkbelte i industriområde. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ny innebygd tørrdokk. I denne forbindelse må en boligtomt omreguleres til industriformål og tomte må sprenges ut. Utsprengte masser skal fylles ut i sjøen og Strandgata langs sjøen må flyttes noe ut. Det skal anlegges bru som kan åpnes foran dokkhallen.

Planen er omfattet av Forskrift om konsekvensutrednings vedlegg II, pkt 10. e) ii, 11. k) og 13 og skal vurderes etter kriteriene i § 10. Alstahaug kommune har vurdert at planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn bl.a. strid med intensjoner i overordnet plan og mistanke om forurensninger i grunnen. Det skal ikke utarbeides planprogram, jf forskriften § 8. Temaer som skal utredes er forurensning, samfunnssikkerhet, landskap, byutvikling og tilgjengelighet.

Innspill støy

T-1442/2016 retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn for planen. Virksomheten er regulert i [forurensningsforskriften kap. 29](#). Kravene her tilsvarer grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/2016. Forskriften åpner i midlertid for unntak ifra støykravene i inntil 30 dager pr. år inklusive 4 søn- og helligdager/offentlige fridager for virksomheter som driver overflatebehandling og vedlikehold av skip/offshoreinstallasjoner.

Forskriften regulerer ikke driftstid direkte, men strengere støykrav på søn-/helligdager og natt kan i praksis sette slike begrensninger. Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 nr 3 bl.a. sette bestemmelser om tillatt forurensning og andre miljøkrav i planområdet. Det fremgår av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til hjemmelen: *Bestemmelsen gjør det mulig å fastlegge miljøkvalitetsmål og stille forurensningsmessige krav til virksomhet i forbindelse med reguleringsplan. Bestemmelsen*

gir mulighet for å sette utslippsgrenser når det for eksempel gjelder støynivåer og luftkvalitet, tidsbegrensninger (slik som driftstid i form av klokkeslett, dager, sesong osv.),

Planområdet grenser mot nærliggende boliger. Vi ber derfor kommunen vurdere å regulere tillatt driftstid i bestemmelsene. Kommunen kan også sette tilsvarende krav til støy i bestemmelsene som i forurensningsforskriften § 29-7. Støy

Forurensset grunn

Vi viser til brev av 28.11.2017 fra Fylkesmannen til Slipen Mekaniske AS med vurdering av behov for tiltak i forurensset grunn ved Slipen Mekaniske AS. Her fremkommer:
«I databasen Grunnforurensning ligger den aktuelle lokaliteten (ID 5498) i dag registrert med status uavklart. Det vil den fortsette med å gjøre, inntil det eventuelt foreligger et bedre grunnlag i saken. Ved endret arealbruk og/eller ved bygge- og gravearbeider (forurensningsforskriftens kap 2) vil det oppstå behov for gjennomføring av ytterligere undersøkelser. Ny risikovurdering og tiltaksplan skal i så fall sendes til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at de akseptkriteriene som framkommer i tabell 1 vil kunne se langt annerledes ut om det legges inn andre opplysninger om arealbruk enn det som konsulenten har lagt til grunn (Golder Associates AS, 2013).»

Tørrdokken foreslås anlagt på areal hvor det er delvis utfylling i sjø og det i dag er etablert lager. Like øst fro lageret ble det i forbindelse med at Norconsult i 2010 utarbeidet miljøteknisk rapport tatt prøver for analyser. Det fremgår av rapporten at den prøven som ble tatt her (P6) var i et område med synlig overflateforurensning (beskrivelse P6a: 0-0,3m sand som stinker lakk og løsemidler). Prøven gikk tapt i postgang.

Omfanget av forurensninger i grunnen bør kartlegges og det bør utarbeides plan for disponering av forurensede masser. Også planlagt utfylling krever egen tillatelse etter forurensningsloven.

Vi ber på denne bakgrunn at det tas inn reguleringsbestemmelser om at:

«Før det kan igangsettes tiltak etter plan- og bygningsloven eller ikke søknadspliktige anleggsarbeider, skal tiltaksplan for håndtering av forurensset grunn, i tråd med forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av forurensningsmyndigheten».

«Utfylling fra land, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av forurensset sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med søknad om utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og utarbeides plan for håndtering av forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad om utfylling og/eller mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. Ved utfylling skal det benyttes rene masser»

Samfunnssikkerhet og beredskap

Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- og bygningslovens § 4-3 plikt til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før planen sendes på offentlig ettersyn og behandles politisk.

Digitaliserte plankart

For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på våre hjemmesider).

Samordning av statlige innsigelser i Nordland

Samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner er fra 1. januar 2018 innført som fast ordning. Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
senioringeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi: Alstahaug kommune, post

Norconsult AS
Tuva Daae
Postboks 626

1303 SANDVIKA

Innspill - Detaljregulering - Slipen industriområde - Alstahaug kommune

Vi viser til brev med varsel om oppstart av detaljregulering for Slipen industriområde i Sandnessjøen. Planens hensikt er å legge til rette for ny tørrdokk. I den forbindelse omreguleres en boligtomt til industriformål. Det skal i tillegg fylles ut i sjø og anlegges bru som kan åpnes foran dokkhallen. Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2016) avsatt til byutviklingsområde (A-Holmen) med kombinert bebyggelse- og anleggsformål. Kommunen har vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning.

Nordland fylkeskommune beklager at vårt innspill kommer senere enn oppsatt høringsfrist.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:

Forholdet til regional politikk

Overordnet målsetting for arealforvaltningen i Nordland er at den skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner, jf. [Fylkesplan for Nordland](#), kapittel 8. *Arealpolitikk i Nordland*.

Fylkeskommunen mener det er svært uheldig at reguleringsformålet er i strid med hovedintensjonen i framtidig arealdisponering i en nylig (desember 2016) vedtatt overordnet plan. Slik vi vurderer det vil ikke dette være i tråd med hovedmålsettingen i fylkesplanen om forutsigbarhet i arealforvaltningen. Vi ber derfor kommunen gjøre en grundig og helhetlig vurdering av tiltakets konsekvenser for byutvikling i regionsenteret Sandnessjøen.

Når det gjelder tiltakets mulige virkninger på byutviklingen viser vi til *kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling* som bl.a. sier:

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport.

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets karakter og identitet.

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av fysiske tiltak.

Vi viser i tillegg til kap. 8.3. *Naturressurser, kulturminner og landskap*

Adresse	Postmottak	Tlf.: 75 65 00 00
	Fylkeshuset	E-post: post@nfk.no
	8048 Bodø	

Kultur, miljø og folkehelse
Plan og miljø
Ole-Martin Axelsen
Tlf: 75 65 05 89

Besøksadresse Moloveien 16

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer.

Planfaglig

Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan og det er krav til konsekvensutredning. Kommunen peker på forurensning, samfunnssikkerhet, landskap, byutvikling og tilgjengelighet som tema som må utredes. Nordland fylkeskommune er enig i at dette er tema som er viktig å utrede. Vi gjør oppmerksom på at både byutvikling og landskap er tema av vesentlig regional interesse, jf. arealpolitiske retningslinjer nevnt over.

Kommunen ønsker en transformasjon/helhetlig omforming av området, og har definert planområdet som «byutviklingsområde» i overordnet plan. Hvilke konsekvenser tiltaket har for byutvikling og tilgjengelighet vil derfor være særlig viktig.

Når det gjelder landskap anbefaler Nordland fylkeskommune at landskapsanalysen inkluderer 3D-visualisering og at konsekvenser for siktlinjer mot sjøen, samt skygge- og silhuettvirkninger synliggjøres.

Når det gjelder planlagt utfylling i sjø viser vi til [regional plan for vannforvaltning](#), hvor det er satt miljømål for vannforekomstene i fylket. For de fleste vannforekomster er det satt et mål om god økologisk tilstand innen 2021. Fylkeskommunen ber Alstahaug kommune om å innhente informasjon om karakteriseringen (risiko og påvirkningsanalyse) for berørt vannforekomst, og ta hensyn til dette i kommunens videre planlegging. Denne informasjonen finnes på [vann-nett/portal](#).

Når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst skal sektormyndigheten, her kommunen, vurdere tiltaket i henhold til vannforskriften § 12. Veiledning til bruk av § 12 finnes på: <http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf>.

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming av tilgjengelige og attraktive byrom.
- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.
- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer med funksjonsnedsettelse må ivaretas.
- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes.
- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

Kulturminnefaglig

Planområdet ligger relativt nært Sandnessjøen kirke, som er listeført av Riksantikvaren som en verneverdig kirke av nasjonal verdi.

Listeførte kirker skal behandles i henhold til det såkalte kirkerundskrivet: Rundskriv T-3/2000 *Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø*. I dette rundskrivet påpekes viktigheten av å ta vare på kirkens virkning i forhold til omgivelsene – som monumentalbygg, identitetssymbol og landemerke.

Sandnessjøen kirke er synlig plassert på en høyde, og har en markant posisjon i bylandskapet.

Vi antar at etablering av en tørrdokk med byggehøyde opp til kote 43 vil kunne få konsekvenser for kirkens synlighet sett fra skipsleden, og for utsynet fra kirken mot sjøen og omgivelsene.

Nordland fylkeskommune ber om at konsekvenser for kirken inngår i landskapsutredningen.

Når det gjelder samiske kulturminner, vises det til egen uttalelse fra Sametinget.

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø

Ole-Martin Axelsen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:

Norconsult AS	Postboks 626	1303	SANDVIKA
---------------	--------------	------	----------

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland	0192	Oslo
Kari Torp Larsen		

Emne: Reguleringsplan Slipen Industriområde.
Dato: tirsdag 28. august 2018 09:16:36 sentraleuropeisk sommertid
Fra: Knut Stornes <Knut.Stornes@helgelandkraft.no>
Til: Daae Tuva Cathrine Elisabeth <Tuva.Cathrine.Elisabeth.Daae@norconsult.com>
Vedlegg: image001.png, image002.png, image003.png

Hei.

Beklager at det ikke ble gitt tilbakemelding på varselet som ble sendt ut i januar. Det er en glipp fra vår side.


Helgeland kraft har en 11kV kabel som går gjennom reguleringsområdet og kommer i konflikt med den planlagte tørrdokken.

Den må legges om ved utbygging.

Vi vet ikke pr. i dag hvor stort effekt uttak det vil bli behov for i forbindelse med utvidelse av dette området. Det har ikke kommet forespørsel om økt uttak på området og vi har derfor ikke heller sett på om hvor stor ledig kapasitet det er i nettet ved Slipen.

Det er vel sannsynlig at det blir behov for større uttak og det anbefales at det tas høyde for at det kan plasseres en nettstasjon nært den planlagte tørrdokken.

Vedlagte kart viser 11kV kabel gjennom området og eksisterende nettstasjon som forsyner Slipen i dag.

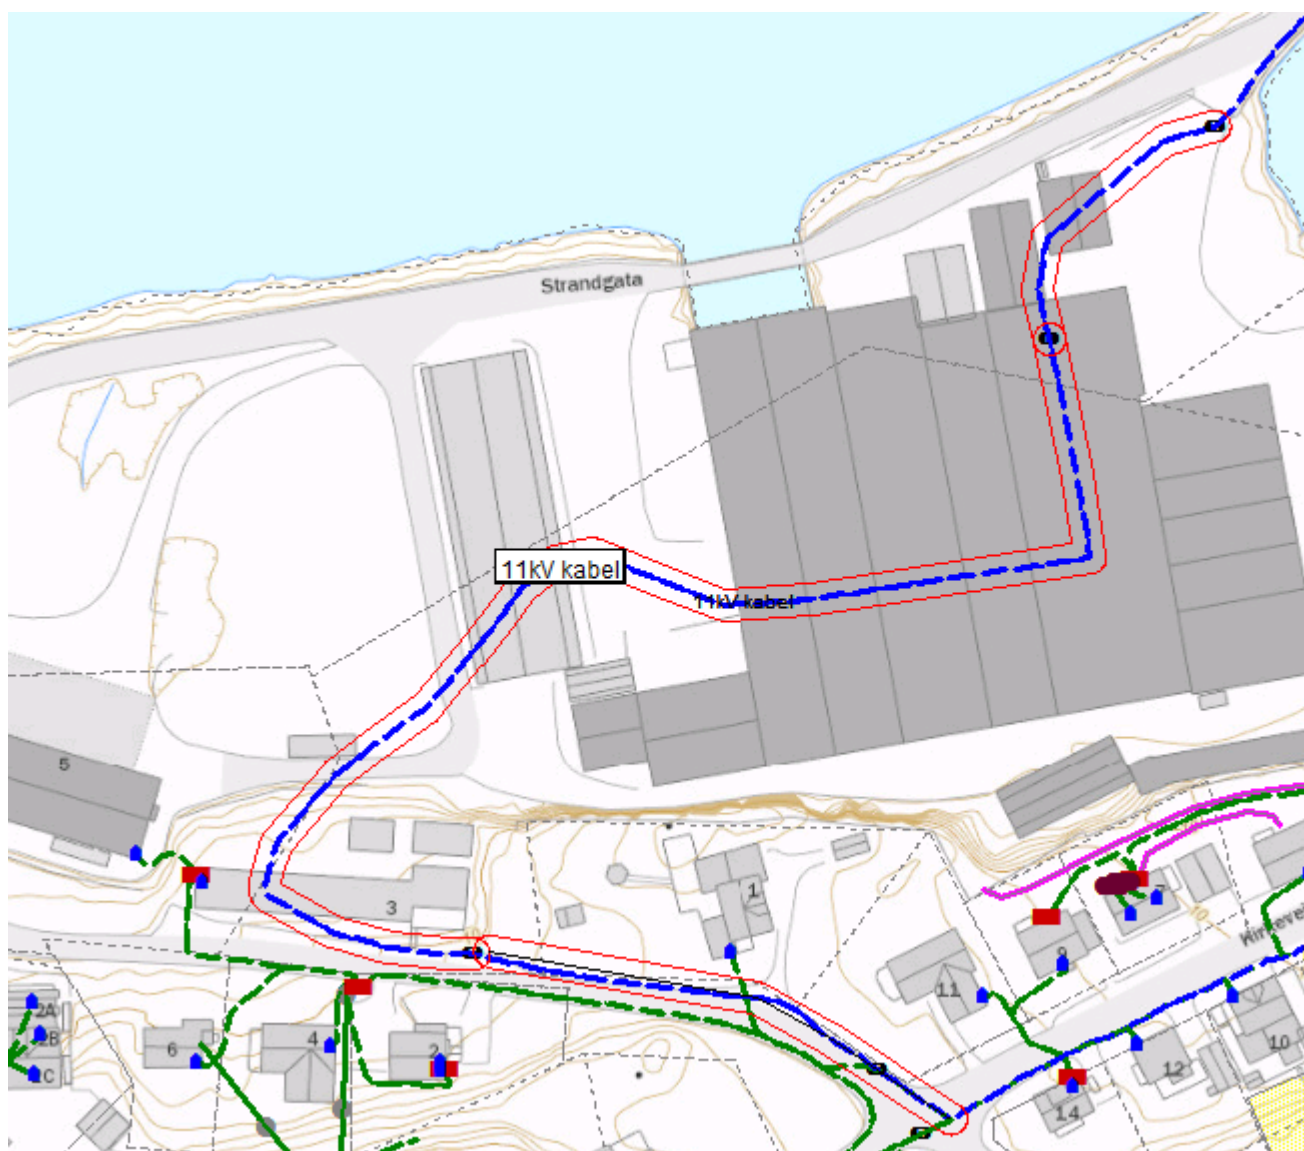

Med vennlig hilsen



Knut Stornes
Energiingeniør

Helgeland Kraft AS

NETT

Helgeland Kraft Nett AS
Postboks 702, 8654 Mosjøen
Tlf. 75 10 05 85
Mob: + 47 90 14 25 88

www.helgelandkraftnett.no